


SKALA 1:25



SKALA 1:2

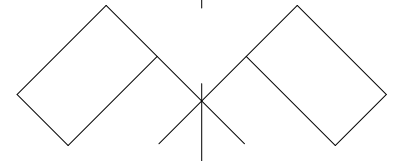

SKALA 1:25



SKALA 1:20



SKALA 1:25




SKALA 1:25



SKALA 1:25



SKALA 1:25

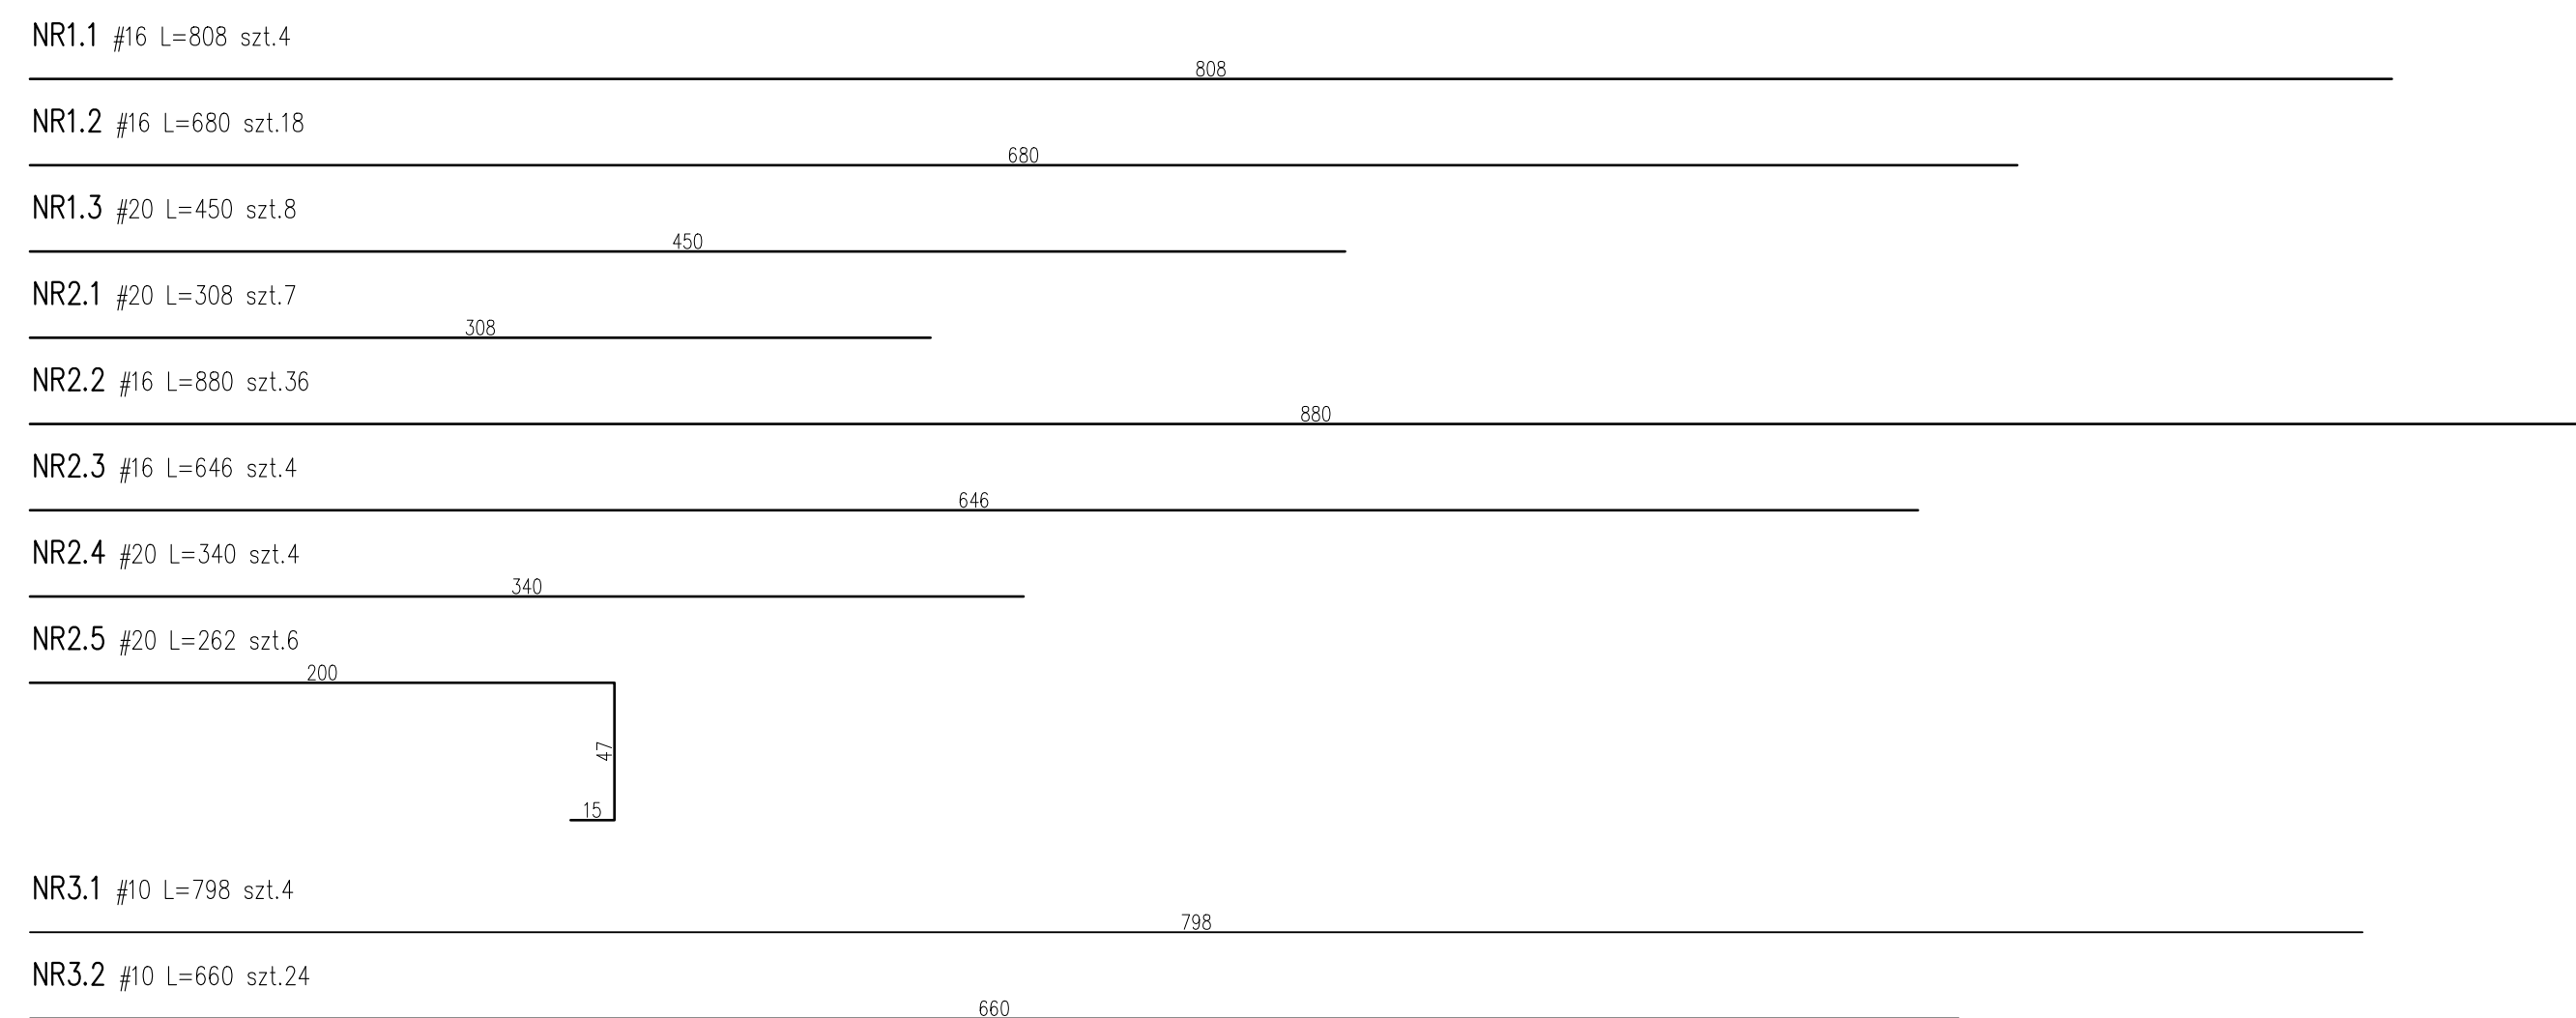

SKALA 1:2



SKALA 1:25



SKALA 1:25



SKALA 1:25





SKALA 1:25



SKALA 1:25



ERROJ N-

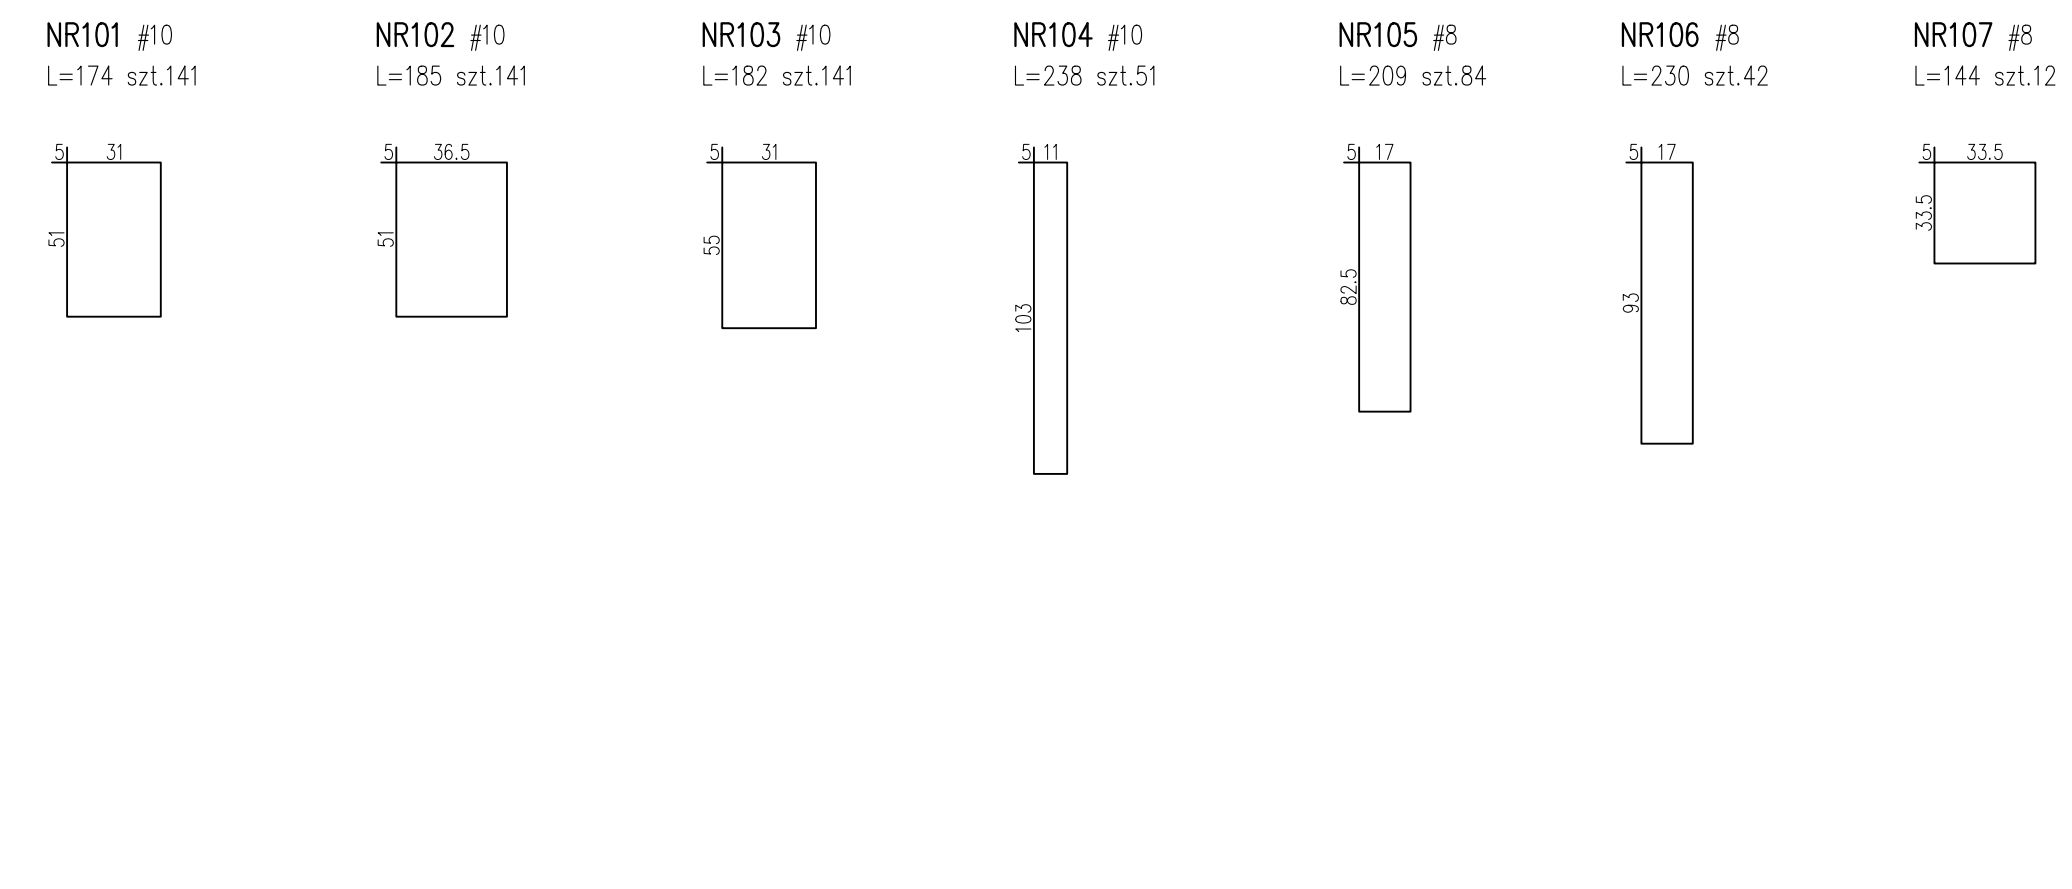

Nr rew.	Data	Opis zmian
2	02.11.2022	- Skorygowano złozenie

SPOSÓB WYMIAROWANIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH  
(met. B wg. PN-EN ISO 3766)

$\phi/2$  dla  $\phi < 16\text{mm}$   
 $7\phi$  dla  $\phi > 16\text{mm}$

**BETON:** C25/30 wg. PN-EN:206:1  
**KLASA EKSPOZYCYJNA:** XC1, XC3 wg. PN-EN:206:1  
**STAL ZBRZOJENIA:** RB500W (A-IIN) wg. PN-H-93220  
**OTULINA ZBRZOJENIA:** min. 3cm

**UWAGI:**

1. Rozpatrywać łącznie z opisem Wykonawczym konstrukcji, pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi.
2. Wymiary podano w cm.
3. Prety zbrojenia wymiarowane zgodnie z zamieszczonym schematem.
4. Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu ±0,00 budynku

[illegible]